


➔ SG

## Instalación

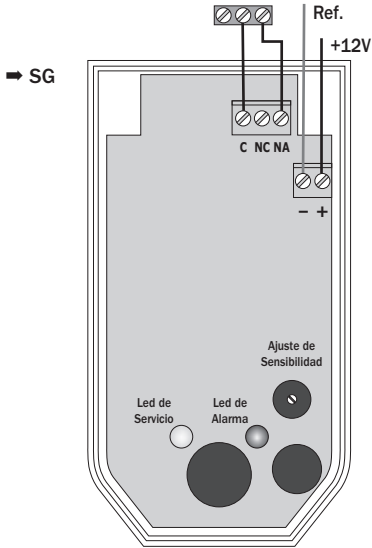

### Conexión a KCtr

E5: Sondas Gas/Incendio

### Ver esquema KCtr

Instalación de Gas e Incendios

Tipo CONTACTO

### Ubicación de la sonda

Teniendo en cuenta la diferencia de densidad de los distintos gases comercializados, el detector se instalará como máximo a 30 cm del suelo cuando el riesgo a proteger sea de Gas Butano o Propano y a 30 cm del techo cuando se trate de Gas Ciudad o Gas Natural.